


令和6年度放流水質試験結果(下町浄化センターⅡ、Ⅲ系)

項目 月		Ⅱ、Ⅲ系					
		水温 (℃)	pH	浮遊物質 (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	大腸菌群数 (個/cm ³)
月 平均	4月	21.4	6.8	2.1	1.1	9.3	<1
	5月	22.6	6.8	2.3	1.0	8.6	1
	6月	24.2	6.8	1.6	0.9	9.6	<1
	7月	27.4	6.9	2.9	1.8	8.0	<1
	8月	29.1	7.0	3.9	1.6	9.9	1
	9月	28.5	6.9	3.4	1.6	9.3	<1
	10月	25.5	6.8	1.3	2.0	8.7	<1
	11月	23.5	6.8	1.5	1.0	8.5	<1
	12月	20.7	6.8	3.6	1.5	9.7	<1
	1月	19.0	6.7	2.1	1.2	8.8	<1
	2月	18.2	6.7	2.9	1.2	8.4	<1
	3月	18.1	6.7	2.5	1.1	7.2	<1
年間平均		23.3	6.8	2.5	1.3	8.8	<1
排水基準		－	5.8以上 8.6以下	最大70 日平均50	最大25	最大25 日平均20	3000

※NDは、定量下限値未満のこと（ただし、大腸菌群数の定量下限値未満は <1 と表示）
 ※下町浄化センター(Ⅱ、Ⅲ系)からの放流水質は、水質汚濁防止法などの排水基準にすべて適合していました。

下町浄化センター(Ⅱ、Ⅲ系)放流水質(平均)の推移

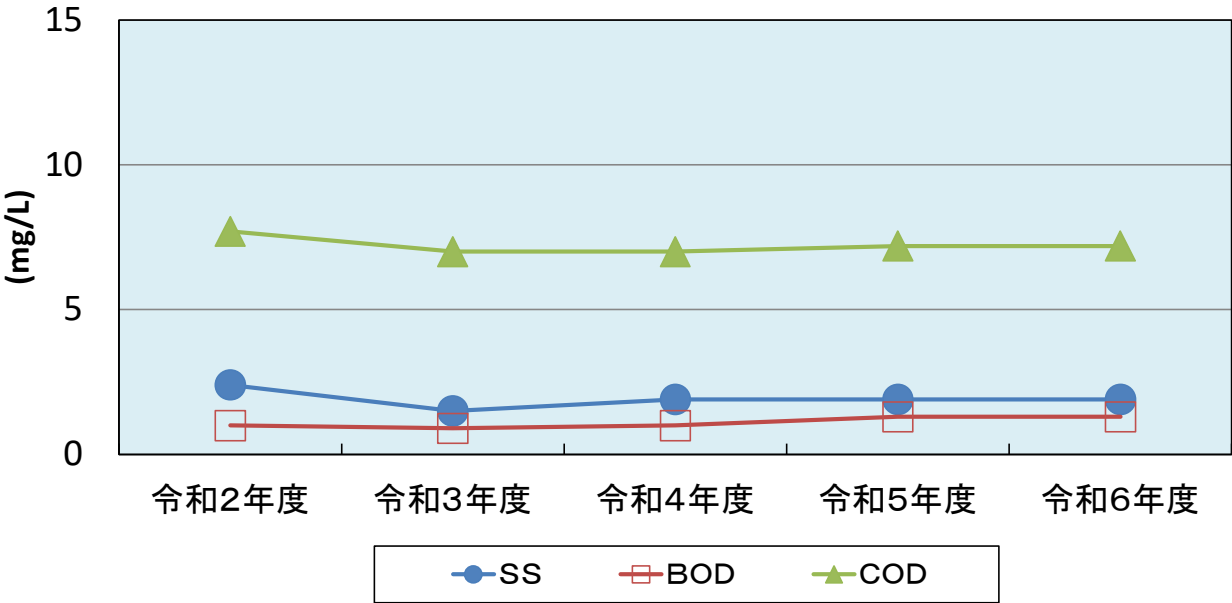

令和6年度放流水質試験結果(下町浄化センターⅣ系)

項目 月		Ⅳ系					
		水温 (℃)	pH	浮遊物質 (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	大腸菌群数 (個/cm ³)
月 平 均	4月	20.8	6.7	2.1	1.0	7.6	<1
	5月	22.9	6.7	1.5	1.1	7.8	<1
	6月	24.4	6.7	2.0	0.5	7.6	<1
	7月	27.0	6.8	2.5	1.3	7.3	<1
	8月	28.9	6.9	2.4	1.1	8.0	<1
	9月	28.5	6.8	1.3	1.1	7.9	<1
	10月	25.8	6.8	1.9	ND	7.0	<1
	11月	22.9	6.7	1.0	ND	6.9	<1
	12月	20.8	6.7	1.4	0.6	7.9	<1
	1月	18.8	6.7	1.1	0.7	8.2	<1
	2月	18.5	6.7	1.8	1.0	8.3	<1
	3月	18.4	6.7	2.0	0.9	8.6	<1
年間平均		23.2	6.7	1.7	0.8	7.7	<1
排水基準		－	5.8以上 8.6以下	最大70 日平均50	最大25	最大25 日平均20	3000

※NDは、定量下限値未満のこと（ただし、大腸菌群数の定量下限値未満は <1 と表示）

※下町浄化センター(Ⅳ系)からの放流水質は、水質汚濁防止法などの排水基準にすべて適合していました。

下町浄化センター(Ⅳ系)放流水質(平均)の推移

