


令和7年度放流水質試験結果(下町浄化センターⅡ、Ⅲ系)

項目 月		Ⅱ、Ⅲ系					
		水温 (℃)	pH	浮遊物質 (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	大腸菌数 (CFU/mL)
月平均	4月	20.5	6.8	2.9	1.7	8.8	<1
	5月	22.8	6.8	1.7	0.8	7.7	<1
	6月	24.7	6.7	2.2	0.7	7.4	<1
	7月	28.0	6.7	2.7	0.7	7.4	<1
	8月	29.5	6.8	2.4	1.0	7.4	4
	9月	28.8	6.8	2.1	0.9	7.7	<1
	10月	25.7	6.8	1.6	1.2	6.2	1
	11月	23.4	6.7	4.2	1.7	8.7	<1
	12月	21.4	6.8	3.1	1.0	8.5	1
	1月	20.4	6.8	3.3	1.2	8.9	<1
	2月	18.9	6.7	3.0	1.5	7.6	3
	3月	19.5	6.8	1.9	1.4	7.2	<1
年間平均		23.7	6.8	2.5	1.1	7.8	1
排水基準		－	5.8以上 8.6以下	最大70 日平均50	最大25	最大25 日平均20	日平均800

※NDは、定量下限値未満のこと（ただし、大腸菌数の定量下限値未満は <1 と表示）
 ※下町浄化センター（Ⅱ、Ⅲ系）からの放流水質は、水質汚濁防止法などの排水基準にすべて適合して
 いました。

下町浄化センター（Ⅱ、Ⅲ系）放流水質（平均）の推移

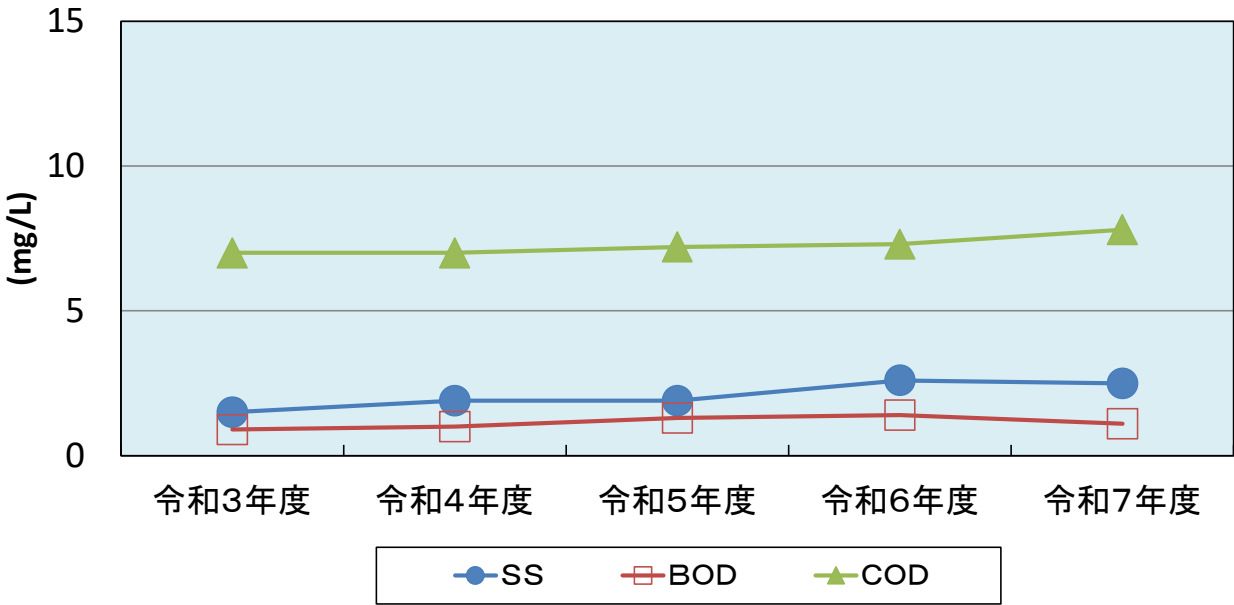

令和7年度放流水質試験結果(下町浄化センターⅣ系)

項目 月		Ⅳ系					
		水温 (℃)	pH	浮遊物質 (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	大腸菌数 (CFU/mL)
月 平 均	4月	20.6	6.7	2.8	0.9	8.1	<1
	5月	23.0	6.7	1.7	0.6	8.0	<1
	6月	25.0	6.7	2.7	0.8	7.7	<1
	7月	28.1	6.8	2.2	ND	7.4	<1
	8月	29.3	6.9	1.4	ND	8.2	<1
	9月	28.9	6.9	1.6	0.5	8.3	<1
	10月	25.8	6.8	1.6	ND	7.2	<1
	11月	22.7	6.7	1.5	ND	6.7	<1
	12月	20.6	6.7	1.4	ND	7.7	<1
	1月	19.1	6.7	1.7	ND	8.0	<1
	2月	18.3	6.7	2.2	0.8	7.7	<1
	3月	19.1	6.7	1.7	0.9	7.4	<1
年間平均		23.5	6.7	1.8	0.5	7.7	<1
排水基準		－	5.8以上 8.6以下	最大70 日平均50	最大25	最大25 日平均20	日平均800

※NDは、定量下限値未満のこと（ただし、大腸菌数の定量下限値未満は <1 と表示）

※下町浄化センター(Ⅳ系)からの放流水質は、水質汚濁防止法などの排水基準にすべて適合していました。

下町浄化センター(Ⅳ系)放流水質(平均)の推移

